


Erneuerung Sekundär- technik und Trafos im UW Ebersbach


Maximilian Tomaschko, NETZ TAHB
20.09.2022

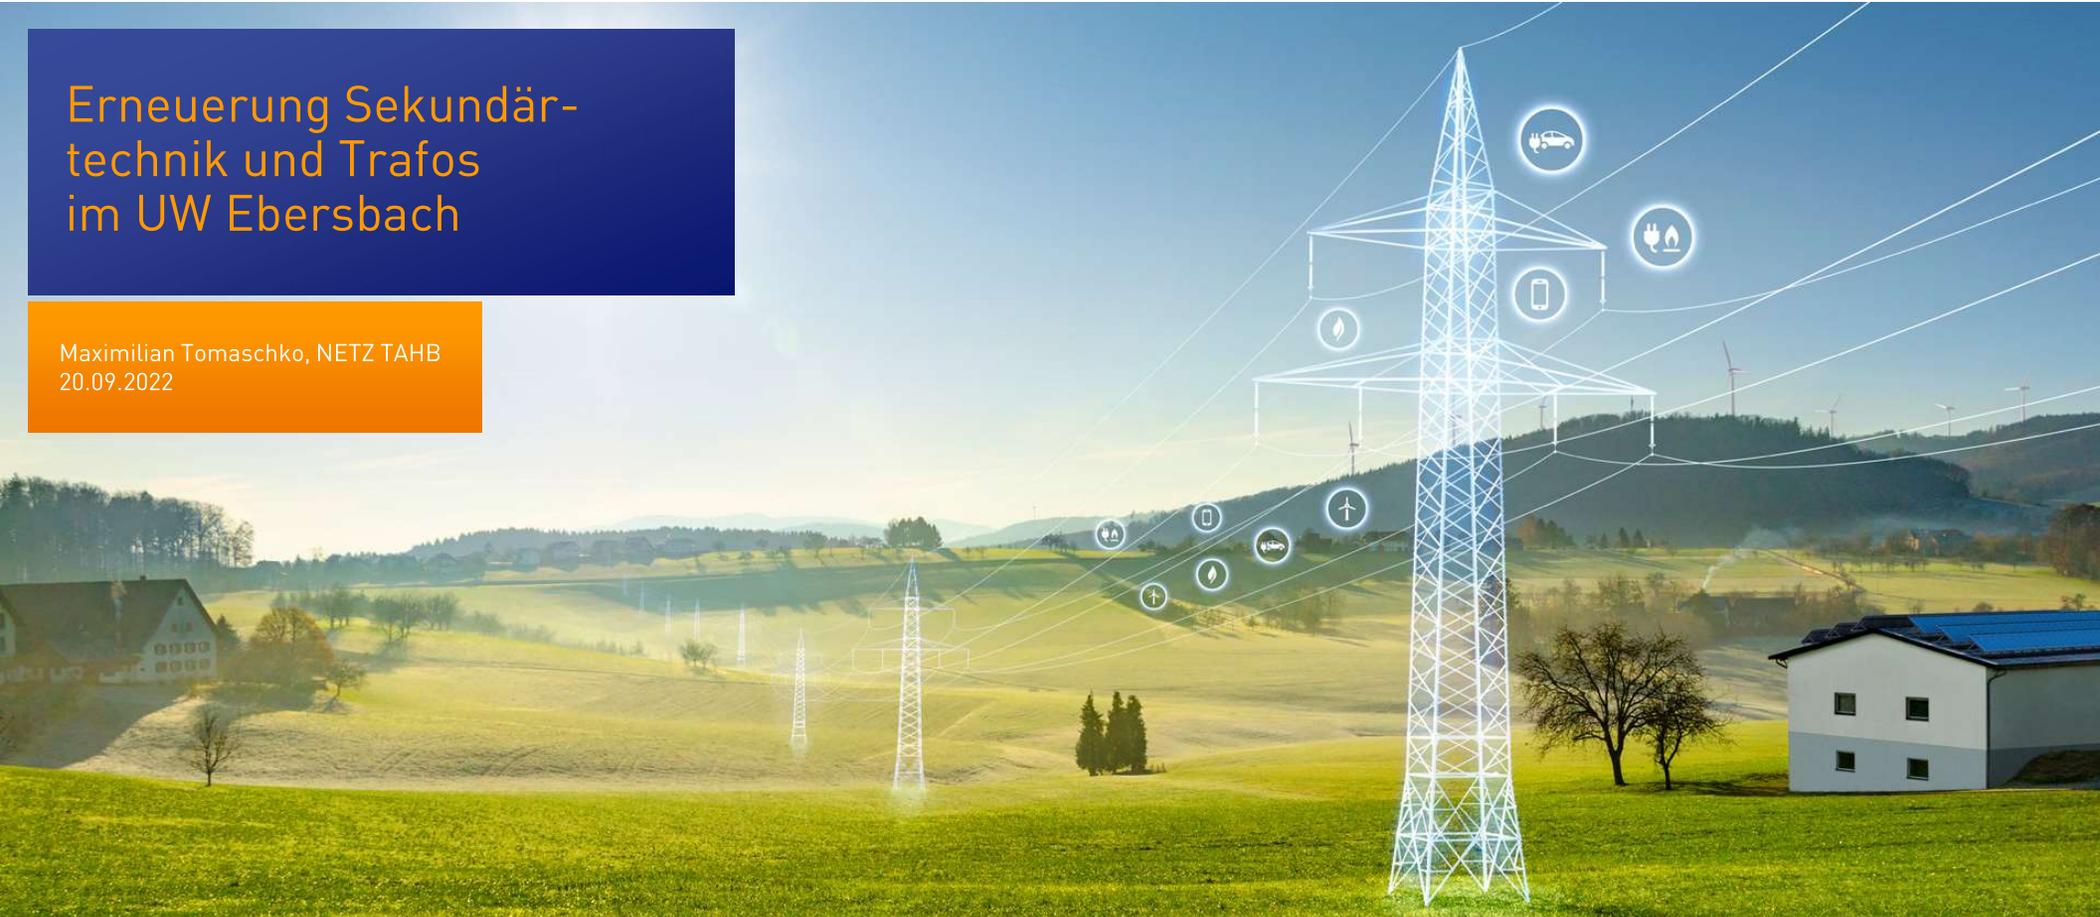

Ein Unternehmen der EnBW

 **Netze BW**

Lage Umspannwerk Ebersbach

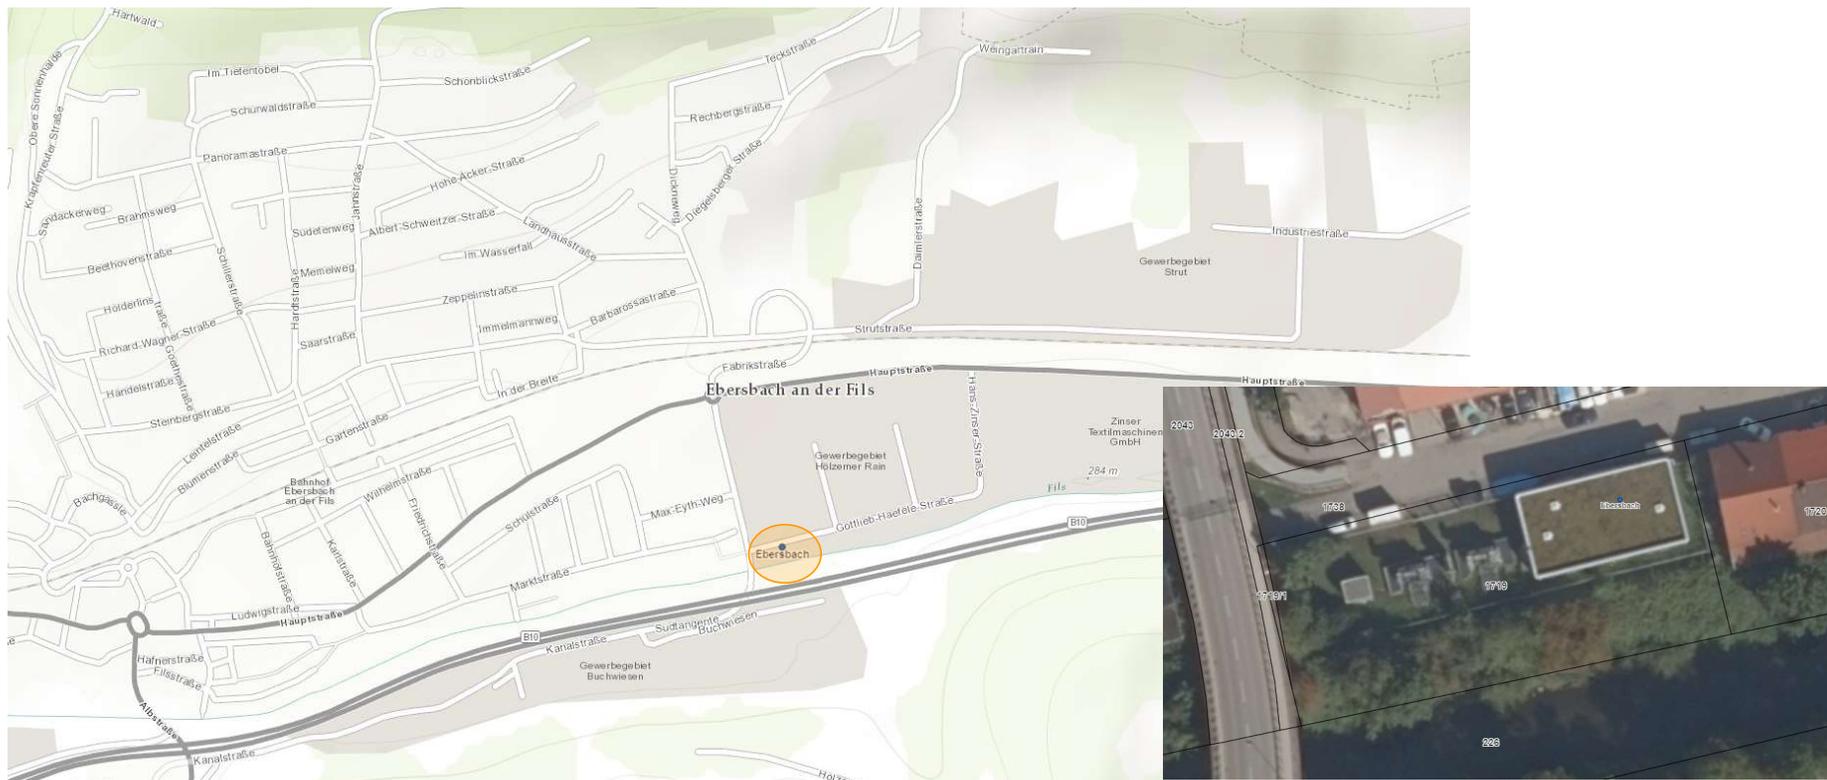

Altersstruktur des UW Ebersbach

- 30-kV-Schaltanlage: Baujahr 1995 → keine Erneuerung notwendig
- 10-kV-Schaltanlage: Baujahr 1995 → keine Erneuerung notwendig
- 30-kV-Schutz: Baujahr 1995 → **Erneuerung notwendig**
- 10-kV-Schutz: Baujahr 1995 → **Erneuerung notwendig**
- Trafo 311: Baujahr 1970 → **Erneuerung notwendig**
- Trafo 312: Baujahr 1972 → **Erneuerung notwendig**
- Gebäude und Infrastruktur in gutem Zustand → keine Erneuerung notwendig




Notwendige Maßnahmen

- Erneuerung der Sekundärtechnik (Schutz und Leittechnik)
- Erneuerung der beiden 30-/10-kV-Transformatoren inkl. Fundament

Rahmenbedingungen der Planung

- Hochwasserschutzzone 3
- Platzprobleme aufgrund Brandschutzabstände und Dammschutzstreifen
- Parkplätze vor dem UW → Brandlast

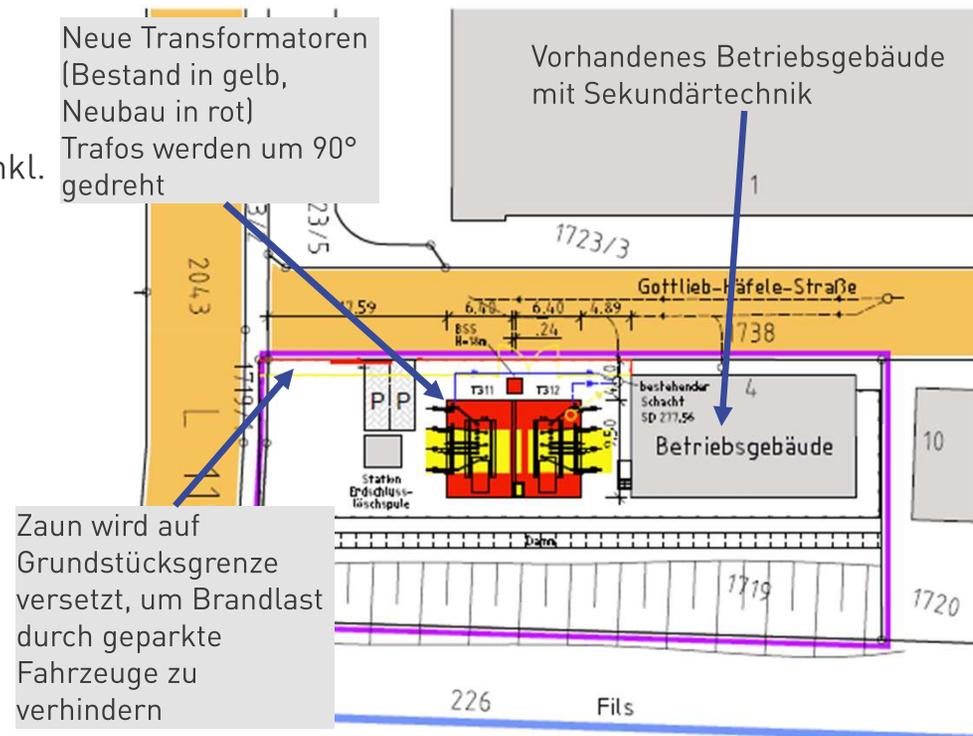

Lageplan aus Bauantrag

Weiteres Vorgehen

Ausschreibung ist seit Frühjahr am Markt → Einziger Anbieter hat Angebot zurückgezogen

Gespräche zum weiteren Vorgehen laufen

Prüfung, ob in 2022 noch die Transformatoren bestellt und angezahlt werden können, läuft

Wir kümmern uns drum.



Netze BW GmbH
Schelmenwasenstraße 15
70567 Stuttgart

Weitere Infos erhalten Sie auf
unserer Homepage:
www.netze-bw.de und im Social Web.

